



LG

INSTRUKCJA OBSŁUGI

System: Klimatyzator przypodłogowo-sufitowe
i podstropowe
– systemy Split i Multi

Model:

CV12

CV18

CV24

UV30

UV36

UV42

UV48

UV60

MV09AH

MV12AH

MV18AH

MV24AH

UV18H

UV24H

UV36H

UV42H

UV48H

UWAGA

- Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.
- Po przeczytaniu instrukcji obsługi należy ją zachować do wykorzystania w przyszłości
- Należy zapoznać się z załączonymi warunkami gwarancji i przestrzegać ich.

Dziękujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru.

Klimatyzatory marki LG są zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla człowieka i otaczającego go środowiska naturalnego.

Poniżej podajemy zakresy pracy klimatyzatora:

TEMPERATURA PRACY [°C, DB]		
TRYB CHŁODZENIA	MIN	MAX
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ON/OFF	-5°C	+43°C (+46°C)*
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Inverter 12k i H-Inverter	-10°C	+43°C (+46°C)*
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Inverter 18-60k	-15°C	+48°C
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTI	-10°C	+48°C
TRYB GRZANIA	MIN	MAX
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ON/OFF	-10°C	+24°C
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Inverter i H-Inverter	-15°C	+24°C
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTI	-18°C	+24°C

* Praca uzależniona od warunków tj. stosunku temperatur wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotności, obciążenia itp.

Informujemy jednocześnie, że w celu zapewnienia właściwych warunków eksploatacji urządzenia i jego maksymalnej skuteczności, konieczne jest dokonywanie zgodnie z warunkami gwarancji okresowych przeglądów eksploatacyjnych przez Serwis** oraz zastosowanie odpowiedniego zestawu do pracy zimowej (przy pracy w temperaturach niższych niż podaje producent).

** Serwis – firma zajmująca się montażem i serwisowaniem urządzeń klimatyzacyjnych, posiadająca aktualne Świadectwo Kwalifikacji dopuszczające do obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami (Art.12 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Dz. U. Nr 121, poz. 1263).

SPIS TREŚCI

A. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa..... 4

B. Przed rozpoczęciem użytkowania.. 7	
Przygotowanie do użytkowania	7
Użytkowanie	7
Czyszczenie i konserwacja	7
Serwisowanie	7

C. Informacje o wyrobie	8
Nazwy i funkcje części	8
Co zrobić przed uruchomieniem	8
Wskaźniki stanu pracy	8
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	9

D. Instrukcje instalacji..... 11	
Wkładanie baterii.....	11
Przechowywanie pilota zdalnego sterowania	11

E. Instrukcje użytkowania..... 12	
Tryb chłodzenia – praca standardowa	12
Tryb automatyczny zamienny	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Tryb osuszania	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Tryb ogrzewania	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Szybkie schładzanie (Jet Cool)	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Funkcje 2-go poziomu (2 nd F)	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Funkcja automatycznego restartu	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Funkcje dodatkowe - Funkcje 2-go poziomu (2 nd F)	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

F. Czyszczenie i konserwacja	21
Jednostka wewnętrzna	21
Porady dotyczące użytkowania i oszczędzania energii.....	22
Gdy klimatyzator nie będzie.....	22
Wskaźniki rozwiązywania problemów. Oszczędzaj czas i pieniądze	23
W następujących sytuacjach natychmiast należy wezwać serwis	23

G. Utylizacja starych urządzeń

DANE URZĄDZENIA

Tutaj należy zapisać numer modelu i numer seryjny:

Nazwa modelu _____ / _____
(jednostka wewnętrzna / jednostka zewnętrzna)

Nr seryjny _____ / _____
(jednostka wewnętrzna / jednostka zewnętrzna)

Znajdują się one na etykiecie umieszczonej z boku obudowy każdego urządzenia.

Nazwa sprzedawcy _____

Kontakt _____ Data zakupu _____

- Do tej strony należy przypiąć paragon kasowy. Stanowi on potwierdzenie daty zakupu na wypadek korzystania z gwarancji.

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

Wewnątrz znajduje się dużo przydatnych wskazówek dotyczących tego, jak właściwie użytkować i dbać o klimatyzator. Niewielka ilość czynności zapobiegawczych z Państwa strony może przynieść dużą oszczędność czasu i pieniędzy w czasie użytkowania klimatyzatora.

W części dotyczącej rozwiązywania problemów znajduje się wiele odpowiedzi na często powstające wątpliwości. Jeżeli najpierw przeczytają Państwo rozdział **Porady dotyczące rozwiązywania problemów**, to może być potrzebny wywołanie serwisu.

⚠️ OSTRZEŻENIA



- W celu naprawy lub konserwacji niniejszego urządzenia należy skontaktować się z serwisem.
- W celu instalacji niniejszego urządzenia należy skontaktować się z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
- Klimatyzator nie jest przeznaczony do użytkowania bez dozoru przez małe dzieci i osoby niepełnosprawne.
- Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się klimatyzatorem.
- W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego, wymiana taka powinna być przeprowadzona przez osoby wykwalifikowane przy użyciu wyłącznie oryginalnych części.
- Prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z Państwowymi Przepisami Elektrycznymi wyliczone przez upoważnionych pracowników.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec okaleczeniu użytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu innych przedmiotów, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- Nieprawidłowe działanie z powodu lekceważenia instrukcji może spowodować okaleczenia lub uszkodzenia, których waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie następującymi znakami.

 OSTRZEŻENIE	Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania śmierci lub poważnego okaleczenia.
 UWAGA	Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania uszkodzenia lub zniszczenia jedynie przedmiotów.

OSTRZEŻENIE

Instalacja lub naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika i innych osób.

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z państwowymi przepisami dotyczącymi okablowania.

Informacje zawarte w instrukcji instalacji są przeznaczone dla wykwalifikowanych instalatorów przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i wyposażonych w odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe.

Niedopełnienie zaleceń uważnego przeczytania instrukcji oraz przestrzegania wszystkich wskazówek może być przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia, uszkodzenia mienia, zranienia i/lub śmierci osób.

■ Instalacja

Nie stosować bezpieczników wadliwych lub poniżej wartości znamionowej. Urządzenie podłączyć do oddzielnego obwodu.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

W sprawie prac elektrycznych kontaktować się ze sprzedawcą, elektrykiem lub autoryzowanym punktem serwisowym.

- Nie demontować ani nie naprawiać wyrobu. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Urządzenie zawsze należy podłączyć do obwodu ochronnego.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Pewnie zainstalować panel i pokrywę skrzynki sterującej.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Zawsze należy zainstalować oddzielny obwód i bezpiecznik.

- Nieprawidłowe podłączenie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Należy stosować bezpieczniki o odpowiednich wartościach znamionowych.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie modyfikować ani nie przedłużać przewodu zasilającego.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie wolno samodzielnie instalować, zdejmować ani przeinstalowywać urządzenia.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem elektrycznym, eksplozji lub zranienia.

Podczas rozpakowywania i instalacji urządzenia należy zachować ostrożność.

- Ostre krawędzie mogą spowodować skaleczenia. Należy szczególnie uważać na krawędzie i żeberka skraplacza i parownika.

W sprawie instalacji zawsze kontaktować się z punktem sprzedaży lub punktem serwisowym.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie wolno instalować urządzenia na wadliwej podstawie.

- Może to być przyczyną zranienia, wypadku lub uszkodzenia wyrobu.

Upewnić się, że miejsce instalacji nie pogorszy się wraz z upływem czasu.

- Jeśli podstawa się zapadnie, klimatyzator może spaść wraz z nią powodując zniszczenie innych obiektów, uszkodzenie urządzenia i zranienie ludzi.

■ Użytkowanie

Nie pozostawiać systemu wentylacji pracującego przez długi czas w warunkach wysokiej wilgotności powietrza i otwartych drzwiach lub oknach.

- Skraplająca się wilgoć może zamoczyć i uszkodzić meble.

Podczas pracy urządzenia nie wolno włączać ani odłączać wtyczki przewodu zasilającego.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie pozwalać, aby woda dostawała się do części elektrycznych.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, uszkodzenia urządzenia lub porażenia prądem elektrycznym.

W przypadku ulatniania się palnego gazu, przed włączeniem urządzenia zamknąć gaz i wywietrzyć otwierając okno.

- Nie używać telefonu oraz nie włączać ani wyłączać przełączników. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru.

Podczas pracy nie otwierać kratki wlotowej urządzenia. (Nie dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli urządzenie takowy posiada.)

- Istnieje niebezpieczeństwo zranienia, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.

Jeśli urządzenie pracuje w pomieszczeniu razem z kuchenką, grzejnikiem, itp., należy co jakiś czas przewietrzać pomieszczenie.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę zasilającą lub wyłączyć bezpiecznik.

- Istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia albo jego niezamierzonej pracy.

Należy się upewnić, że w czasie użytkowania nie ma możliwości wyciągnięcia lub uszkodzenia przewodu zasilającego.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie wolno dotykać (obsługiwać) urządzenia mokrymi rękoma.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

W pobliżu urządzenia nie przechowywać ani nie używać gazów palnych.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub uszkodzenia urządzenia.

Jeśli z urządzenia dobiegają dziwne odgłosy lub zapachy, wyłączyć bezpiecznik lub odłączyć przewód zasilający.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Jeśli urządzenie zostało zalane, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Niczego nie wolno umieszczać na przewodzie zasilającym.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie wolno umieszczać grzejników ani innych urządzeń w pobliżu przewodu zasilającego.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie użytkować urządzenia przez dłuższy czas w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu.

- Niedobór tlenu może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie.

W przypadku sztormu lub huraganu wyłączyć urządzenie i zamknąć okno. Jeśli to możliwe usunąć urządzenie z okna przed nadejściem huraganu.

- Istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia innych przedmiotów, uszkodzenia urządzenia lub porażenia prądem elektrycznym.

Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.

Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia wyłączyć je i odłączyć od zasilania.

- Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Należy zadbać o to, aby nikt nie mógł stanąć lub spaść na jednostkę zewnętrzną.

- Może to być przyczyną zranienia osób lub zniszczenia urządzenia.



■ Instalacja

Po instalacji lub naprawie zawsze należy sprawdzić, czy nie ma wycieku gazu (czynnika chłodniczego).

- Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

W celu zapewnienia poprawnego odprowadzania wody należy zainstalować wąż odpływowy.

- Nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną wycieku wody.

Podczas instalacji urządzenia należy je utrzymywać w poziomie.

- W celu uniknięcia drgań lub wycieku wody.

Nie instalować w miejscu, gdzie hałas lub gorące powietrze z urządzenia zewnętrznego może przeszkadzać sąsiadom.

- Może to być przyczyną problemów z sąsiadami.

Podnoszeniem i przenoszeniem urządzenia powinny się zajmować co najmniej dwie osoby.

- Należy unikać skaleczenia.

Nie należy instalować urządzeń w miejscu, gdzie będzie bezpośrednio wystawione na morski wiatr (mgła solna).

- Może to być przyczyną korozji wyrobu. Korozja, szczególnie żeber skraplacza i parownika, może spowodować nieprawidłowe lub mało wydajne działanie urządzenia.

■ Użytkowanie

Nie wystawiać skóry przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie zimnego powietrza. (Nie siedzieć w przeciągu.)

- Może to być szkodliwe dla zdrowia.

Nie wykorzystywać urządzenia do specjalnych zastosowań w celu przechowywania żywności, dzieł sztuki, itp. Jest to system wentylacji, a nie precyzyjny system chłodniczy.

- Istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia lub utraty tych przedmiotów.

Nie zatykać wlotu i wylotu powietrza.

- Może to być przyczyną uszkodzenia urządzenia.

Do czyszczenia używać miękkiej ściereczki. Nie stosować agresywnych detergentów, rozpuszczalników, itp.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia elementów urządzenia ze sztucznego tworzywa.

Przy wyjmowaniu filtra powietrza nie dotykać metalowych części urządzenia. Są one bardzo ostre!

- Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia.

Nie stawać ani niczego nie kłaść na urządzeniu (jednostce zewnętrznej).

- Istnieje niebezpieczeństwo zranienia ludzi oraz uszkodzenia urządzenia.

Zawsze należy pewnie zamocować filtr. Należy go czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli to konieczne.

- Zanieczyszczony filtr zmniejsza wydajność klimatyzatora.

Podczas pracy urządzenia nie wkładać rąk ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.

- Znajdują się tam ostre i ruchome elementy, które mogą skaleczyć.

Nie pić wody, która wycieka z urządzenia.

- Jest to niehigieniczne i może być przyczyną groźnych chorób.

Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy używać mocnego stołka lub drabiny.

- Należy zachować ostrożność i unikać skaleczenia.

Wymienić wszystkie baterie pilota zdalnego sterowania na nowe tego samego typu. Nie mieszać baterii starych i nowych oraz różnych typów.

- Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.

Nie ładować ani nie demontować baterii. Nie wrzucać baterii do ognia.

- Mogą się one zapalić lub eksplozować.

Jeśli płyn z baterii wyleje się na skórę lub ubranie należy spłukać je obficie czystą wodą. Gdy baterie ciekną, nie używać pilota zdalnego sterowania.

- Substancje chemiczne z baterii mogą spowodować poparzenie lub inne zagrożenia dla zdrowia.

Jeśli płyn z baterii zostanie spożyty, należy wycisnąć zęby i udać się do lekarza. Gdy baterie ciekną, nie używać pilota zdalnego sterowania.

- Substancje chemiczne z baterii mogą spowodować poparzenie lub inne zagrożenia dla zdrowia.

Przed rozpoczęciem użytkowania

Przygotowanie do użytkowania

1. W sprawie instalacji należy się skontaktować ze specjalistami.
2. Należy wykorzystać niezależny obwód elektryczny.

Użytkowanie

1. Pozostawianie przez dłuższy czas w bezpośrednim strumieniu powietrza może być niebezpieczne dla zdrowia. Nie pozostawiać przez dłuższy czas mieszkańców, zwierząt i roślin w bezpośrednim strumieniu powietrza.
2. Gdy urządzenie jest użytkowane razem z kuchenką lub innym urządzeniem grzewczym, należy przewietrzać pomieszczenie z uwagi na możliwość wystąpienia niedoboru tlenu.
3. Nie wykorzystywać systemu wentylacji do nieokreślonych zastosowań specjalnych (np. utrzymywania warunków przechowywania precyzyjnych urządzeń, żywności, zwierząt, roślin i dzieł sztuki). Może to zniszczyć te objekty.

Czyszczenie i konserwacja


1. Nie dotykać metalowych części urządzenia podczas wyjmowania filtra. Może to skutkować skałeczeniem przez ostre metalowe krawędzie.
2. Do czyszczenia wnętrza klimatyzatora nie wolno stosować wody. Zetknięcie z wodą może zniszczyć izolację stwarzając niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
3. Podczas czyszczenia urządzenia najpierw należy się upewnić, że wyłączone jest zasilanie i bezpiecznik obwodu. Podczas pracy urządzenia wentylator obraca się z bardzo dużą prędkością. Jeśli podczas czyszczeniu wewnętrznych części urządzenia, zostałyby ono przypadkowo włączone, to istniałaby możliwość skałeczenia.

Serwisowanie

W sprawie napraw i konserwacji należy zgłosić się do punktu serwisowego.


Informacje o wyrobie

Nazwy i funkcje części

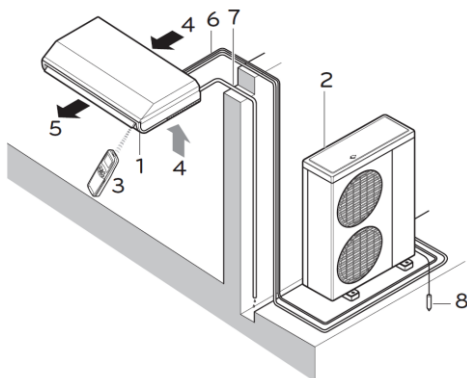

- 1: Jednostka wewnętrzna
- 2: Jednostka zewnętrzna
- 3: Zdalny sterownik
- 4: Wlot powietrza
- 5: Wylot powietrza
- 6: Rurki chłodnicze, łączące przewody elektryczne
- 7: Rurka odpływowa
- 8: Przewód uziemiający.
Przewód uziemiający jednostkę wewnętrzną w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.

Co zrobić przed uruchomieniem

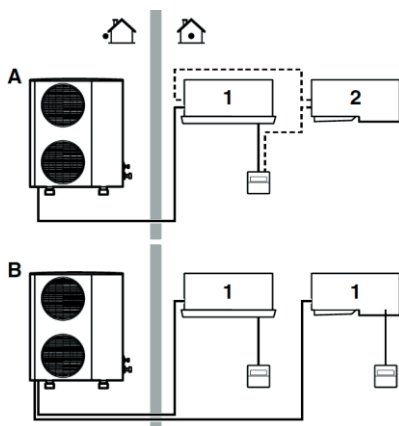

Jeśli instalacja wymaga dostosowania systemu sterowania, należy zwrócić się do sprzedawcy LG w celu doboru odpowiedniego sposobu sterowania.

- A: System sparowany lub pracy jednoczesnej
B: System multi
- 1: Jednostka ze zdalnym sterownikiem
 - 2: Jednostka bez zdalnego sterownika (gdy stosowana jest praca jednoczesna)


Wskaźniki stanu pracy

- Włączony/ wyłączony** : Wyświetlane w czasie pracy klimatyzatora.
- Filtr** : Wyświetlane po 2400 godzinach od ostatniego czyszczenia filtra.
- Timer** : Wyświetlane w czasie działania timera.
- Tryb oszraniania / gorący start** : Wyświetlane podczas pracy w trybie oszraniania lub przy rozruchu na gorąco.
- Tryb snu** : Wyświetlane podczas pracy w trybie snu.
- Praca wymuszona** : Tryb pracy, gdy nie można było użyć zdalnego sterowania.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Niniejszy klimatyzator jest zasadniczo wyposażony w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania. Za dodatkową opłatą możliwy jest zakup przewodowego zdalnego sterownika.

W celu sterowania grupą jednostek – należy użyć sterownik przewodowy.

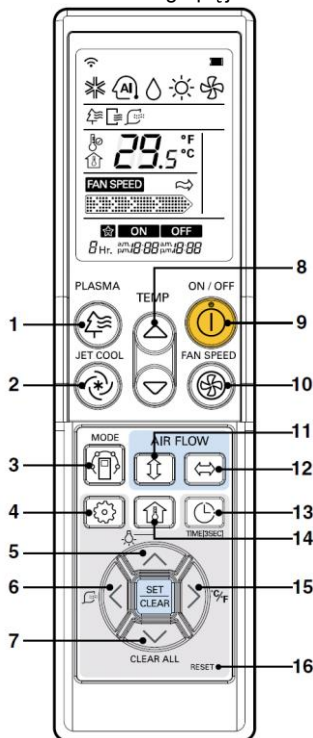

1. Przycisk filtra plazmowego (opcja)
2. Przycisk szybkiego schładzania JET COOL
3. Przycisk wyboru rodzaju pracy MODE
4. Przycisk ustawiania funkcji - programowanie
5. Przycisk jasności wyświetlacza LCD (opcja)
6. Przycisk inteligentnego czyszczenia (opcja)
7. Przycisk CLEAR ALL - kasowanie wszystkich ustawień
8. Przyciski ustawiania temperatury
9. Zasilanie Włącz/Wyłącz klimatyzator
10. Przycisk wyboru prędkości wentylatora prędkości wentylatora: mała / średnia / duża / chaos.
11. Przycisk sterowania nadmuchem w pionie sterowania kierunkiem nadmuchu powietrza: góra / dół.
12. Przycisk sterowania nadmuchem w poziomie (opcja)
13. Przycisk ustawiania Timer i czasu pracy
14. Przycisk sprawdzania temperatury pomieszczenia
15. Przycisk przełączenia °C/°F
16. Przycisk RESET

Model: PQWRHDF0


UWAGA: dotyczy obsługi pilota zdalnego sterowania

- Aby sterować klimatyzatorem, należy wycelować w odbiornik sygnału znajdujący się na jednostce.
- Sygnał z pilota zdalnego sterowania może być odbierany w odległości do ok. 7 m.
- Należy się upewnić, że pomiędzy pilotem zdalnego sterowania, a odbiornikiem sygnału nie znajdują się żadne przeszkody.
- Nie upuszczać ani nie rzucać pilotem zdalnego sterowania.
- Nie umieszczać go w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła.
- W przypadku występowania mocnego źródła światła (np. lampy o elektronicznym zapłonie, lampy fluorescencyjne), aby zapobiec nieprawidłowej pracy jednostki - odbiornik sygnału należy osłonić przy pomocy przysłony.


UWAGA

- Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
- W zależności od rodzaju modelu, rzeczywisty wyrób może się różnić od przedstawionego powyżej.

Przewodowy zdalny sterownik - PQRCVSL0/-QW _ (OPCJA)

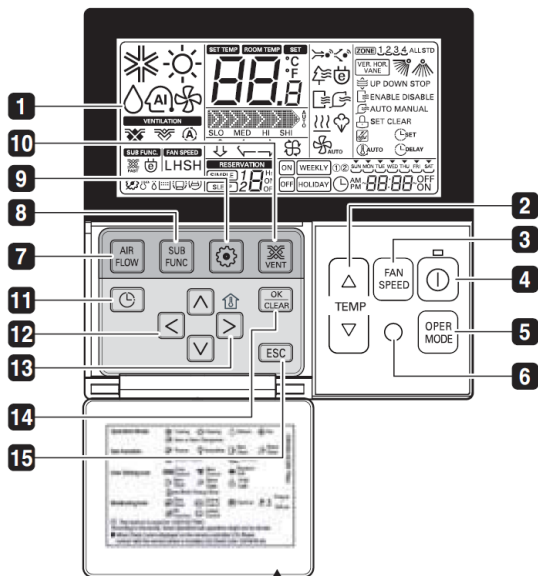

Model : PQRCVSL0 (czarny)
PQRCVSL0QW (biały)

1. Ekran wskazujący stan pracy
2. Przycisk ustawiania temperatury
3. Przycisk prędkości wentylatora
4. Przycisk włączenia/ wyłączenia
5. Przycisk wyboru trybu pracy
6. Odbiornik bezprzewodowego zdalnego sterownika
 - Niektóre wyroby nie odbierają sygnałów bezprzewodowych.
7. Przycisk kierunku nawiewu powietrza
8. Przycisk funkcji podrzędnej
9. Przycisk ustawień funkcji
0. Przycisk wentylacji
1. Przycisk programowania
2. Przyciski w górę/ w dół/ prawo/ lewo
 - W celu sprawdzenia temperatury w pomieszczeniu nacisnąć przycisk .
3. Przycisk temperatury pomieszczenia
4. Przycisk ustawiania/ anulowania
5. Przycisk wyjścia z opcji (ESC)


UWAGA

- ❖ Temperatura wyświetlana może się różnić od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, jeśli zdalny sterownik jest zainstalowany w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.
- ❖ W zależności od rodzaju modelu, rzeczywisty wyrób może się różnić od przedstawionego powyżej.
- ❖ Gdy używany jest system pracy jednoczesnej, po naciśnięciu przycisku zdalnego sterownika system zadziała po ok. 1-2 minutach.

Instrukcje instalacji

Wkładanie baterii

1. Zdjąć z pilota zdalnego sterowania pokrywę zasobnika na baterie przesuwając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2. Włożyć nowe baterie. Należy się upewnić, że znaki (+) i (-) znajdują się we właściwych kierunkach.
3. Założyć pokrywę wsuwając ją z powrotem na miejsce.

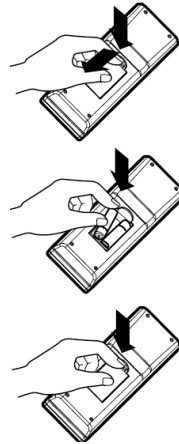


PQWRHDF0

UWAGA

- Zawsze używać/ wymieniać dwie baterie tego samego typu.
- Jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterie w celu przedłużenia ich żywotności.
- Jeśli wyświetlacz na pilocie zdalnego sterowania zaczyna zanikać, wymienić obie baterie.

Przechowywanie pilota zdalnego sterowania

1. Wybrać dogodnie miejsce, które jest łatwo dostępne.
2. Przy pomocy wkrętów zamocować uchwyt na ścianie.
3. Wsunąć pilot zdalnego sterowania w uchwyt.

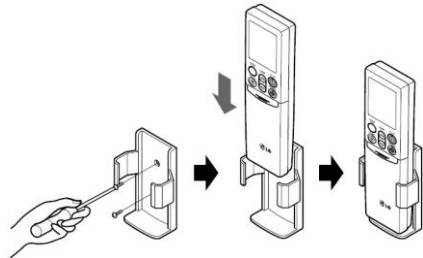


PQWRHDF0

UWAGA

- Pilota zdalnego sterowania nigdy nie wystawiać na bezpośrednie promienie słoneczne.
- W celu prawidłowej komunikacji, nadajnik i odbiornik powinny być zawsze czyste. Do czyszczenia używać miękkiej szmatki.
- Jeśli inne urządzenia są również obsługiwane z pilota zdalnego sterowania, należy zmienić ich pozycję lub skonsultować się z serwisantem.

Instrukcje użytkowania

Tryb chłodzenia – praca standardowa

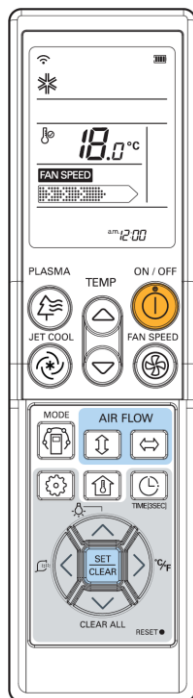


1 Nacisnąć przycisk ON/OFF i włączyć jednostkę. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

2 Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb chłodzenia.

3 Naciskając przycisk TEMP ustawić żądaną temperaturę. Za pomocą przycisku sprawdzania temperatury można sprawdzić temperaturę pomieszczenia. Jeśli ustawiona żądana temperatura jest wyższa niż aktualna temperatura w pomieszczeniu, powietrze nie jest schładzane.

- Zakres ustawień temperatury: 18°C – 30°C.

Tryb chłodzenia – chłodzenie intensywne

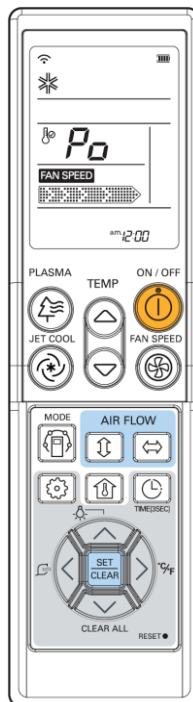

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF i włączyć jednostkę. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

2 Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb chłodzenia.


3 Nacisnąć przycisk JET COOL. Jednostka będzie pracować w trybie chłodzenia.

Co to jest chłodzenie intensywne?

- Temperatura ustawiona: 18°C.
- Prędkość wentylatora: specjalnie duża (intensywny nawiew zimnego powietrza)
- ❖ Podczas pracy szybko obniża się temperatura pomieszczenia.

Tryb ogrzewania


Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla modeli z pompą ciepła.

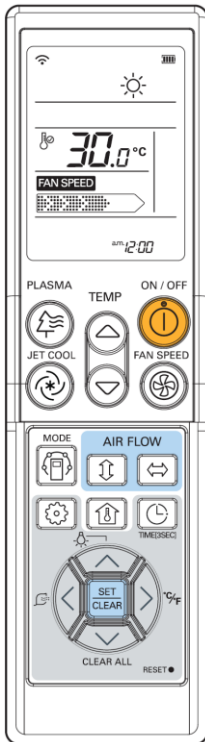

- 1** Nacisnąć przycisk ON/OFF i włączyć jednostkę. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- 2** Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb ogrzewania.
- 3** Naciskając przycisk TEMP ustawić żądaną temperaturę.
Za pomocą przycisku sprawdzania temperatury można sprawdzić temperaturę pomieszczenia. Jeśli ustawiona żądana temperatura jest niższa niż aktualna temperatura w pomieszczeniu, powietrze nie jest ogrzewane.
 - Zakres ustawień temperatury:
16°C – 30°C.
- 4** Ustawić ponownie prędkość wentylatora. Prędkość tę można wybrać w czterech krokach - mała, średnia, duża, CHAOS. Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, tryb pracy wentylatora zostaje przełączony.

Tryb automatyczny zmienny

Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

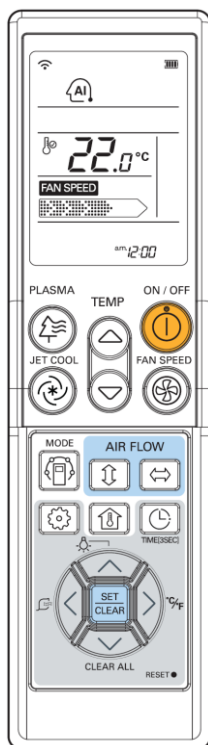

- 1** Nacisnąć przycisk ON/OFF i włączyć jednostkę. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- 2** Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb pracy automatycznej zamiennej.
- 3** Ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia.
 - Zakres ustawień temperatury w trybie automatycznym zmiennym: 18°C – 30°C.
- 4** Prędkość wentylatora można wybrać w czterech krokach - mała, średnia, duża, CHAOS. Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, tryb pracy wentylatora zostaje przełączony.

Podczas pracy automatycznej zamiennej

- W celu utrzymania temperatury wewnętrznej klimatyzator automatycznie zmienia tryb pracy. Gdy temperatura w pomieszczeniu różni się o ponad $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F) od temperatury ustawionej, klimatyzator zmienia tryb pracy tak, aby utrzymywać temperaturę pomieszczenia w przedziale $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F) w stosunku do temperatury ustawionej.


Tryb automatyczny zmienny – Ustawienie temperatury zmiany trybu

- 1** W trybie automatycznym zmiennym nacisnąć na 3 sekundy przycisk sprawdzenia temperatury. Wyświetlona zostanie ustawiona ostatnio temperatura zmiany trybu pracy.
- 2** W celu ustawienia żądanej temperatury zmiany trybu pracy nacisnąć przycisk ustawiania temperatury. (Wartością domyślną jest 2°C.)

Temperatura zmiany trybu pracy jest to różnica temperatur, przy której następuje zmiana trybu pracy z chłodzenia na ogrzewanie lub z ogrzewania na chłodzenie.

Przykład) Gdy temperatura ustawiona wynosi 25°C, a temperatura w pomieszczeniu wynosi 20°C, klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania. Jeśli temperatura zmiany trybu pracy jest ustawiona na 2°C, to gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do 27°C ($25^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$), jednostka przełączy się w tryb chłodzenia.

Tryb automatyczny

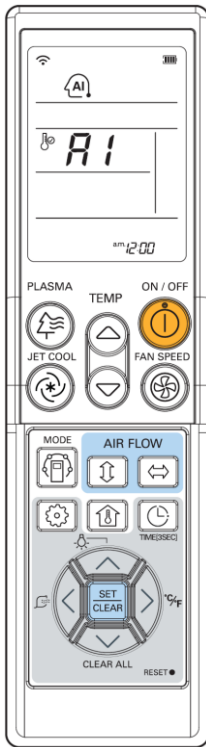

1 Nacisnąć przycisk ON/OFF.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.


2 Naciskając przycisk MODE wybrać tryb pracy automatycznej.

3 Ustawić żądaną temperaturę.

<dla modeli chłodzących>

Temperatura i prędkość wentylatora są ustawiane automatycznie przez elektroniczny układ sterowania na podstawie pomiaru temperatury pomieszczenia. Jeśli czujemy, że jest zbyt ciepło lub zbyt zimno, przyciskiem ustawiania temperatury TEMP należy zwiększyć chłodzenie lub grzanie.

Nie można przełączać prędkości wewnętrznego wentylatora. Jego prędkość jest ustawiana wg algorytmu trybu automatycznego.




❖ Należy wybrać kod w zależności od swego odczucia.

Kod	Odczucie
2	zimno
1	chłodno
0	neutralnie
-1	lekko ciepło
-2	ciepło

<dla modeli grzejących>

Można ustawić żądaną temperaturę i prędkość wewnętrznego wentylatora.


Zakres ustawiania temperatury: 18°C - 30°C



Podczas pracy automatycznej

- Jeżeli system nie pracuje tak, jak powinien, należy ręcznie przełączyć go w inny tryb pracy. System nie przełączy się automatycznie z trybu chłodzenia do trybu ogrzewania, ani z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia. Tryb pracy i żądaną temperaturę należy ustawić ponownie.

Tryb osuszania

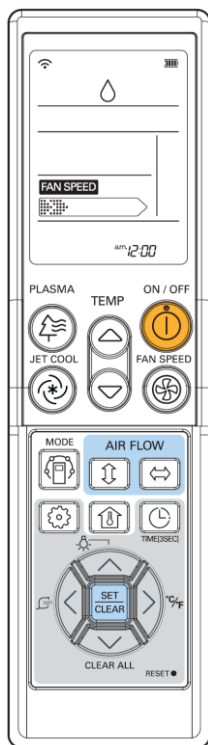


- 1** Nacisnąć przycisk ON/OFF. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- 2** Naciskając przycisk MODE wybrać tryb osuszania.
- 3** Ustawić prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora można wybrać w czterech krokach - mała, średnia, duża, CHAOS. Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, tryb prędkości wentylatora zostanie zmieniony.

Podczas osuszania

- Jeżeli przyciskiem wyboru rodzaju pracy wybierzemy tryb osuszania, to klimatyzator rozpocznie pracę w trybie osuszania automatycznie ustawiając temperaturę i wydatek powietrza w pomieszczeniu na najlepsze warunki dla osuszania (na podstawie bieżącej temperatury). W takiej sytuacji temperatura nie jest wyświetlana na pilocie zdalnego sterowania. Również nie można sterować temperaturą pomieszczenia.
- Podczas pracy w trybie osuszania wydatek powietrza jest automatycznie ustawiany według algorytmu zależnie od bieżącej temperatury pomieszczenia. Stwarza to zdrowe i przyjemne warunki nawet w okresie dużej wilgotności powietrza.

Tryb wentylacji

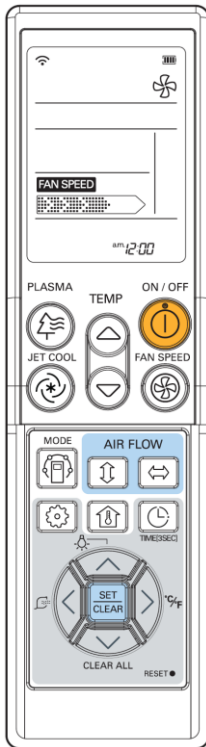

- 1** Nacisnąć przycisk ON/OFF. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- 2** Naciskając przycisk MODE wybrać tryb wentylacji.
- 3** Ustawić prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora można wybrać w czterech krokach - mała, średnia, duża, CHAOS. Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie ten przycisk, tryb prędkości wentylatora zostanie zmieniony.


Naturalny wiatr sterowany logiką CHAOS

- Aby uzyskać efekt odświeżający, należy nacisnąć przycisk wyboru prędkości wentylatora i ustawić go w tryb pracy CHAOS. W trybie tym prędkość wentylatora jest sterowana automatycznie logiką CHAOS, co tworzy odczucie przyjemnego powiewu podobnego do naturalnego wiatru.

Podczas pracy w trybie wentylacji

- Sprężarka zewnętrzna nie pracuje. Funkcji tej należy używać do wymuszenia obiegu powietrza wewnątrz pomieszczenia. Temperatura wydychanego powietrza nie różni się zbytnio od temperatury panującej w pomieszczeniu.

Ustawianie temperatury/ sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu

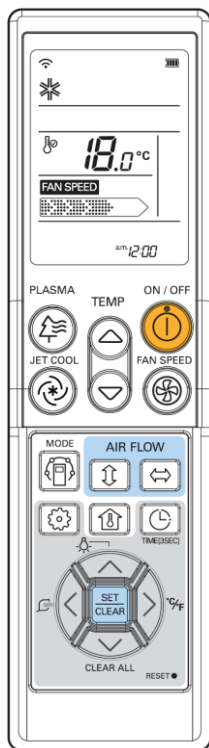

Żądaną temperaturę można ustawiać w prosty sposób.

- W celu regulacji temperatury naciskając przycisk.



: jedno naciśnięcie zwiększa temperaturę o 1°C lub 2°F.

: jedno naciśnięcie zmniejsza temperaturę o 1°C lub 2°F.

ROOM TEMP: Wskazuje aktualną temperaturę pomieszczenia

SET TEMP: Wskazuje żądaną temperaturę, którą użytkownik chce uzyskać.

<Tryb chłodzenia>

Chłodzenie nie działa, jeśli ustawiona temperatura jest wyższa niż aktualna temperatura w pomieszczeniu. Należy obniżyć ustawienie żądanej temperatury.

<Tryb ogrzewania>

Ogrzewanie nie działa, jeśli ustawiona temperatura jest niższa niż aktualna temperatura w pomieszczeniu. Należy zwiększyć ustawienie żądanej temperatury.

Po naciśnięciu przycisku sprawdzenia temperatury, przez 5 sekund jest wyświetlana temperatura pomieszczenia.

Po 5 sekundach wyświetlacz przełącza się na wyświetlanie żądanej temperatury.

Z uwagi na lokalizację zdalnego sterownika rzeczywista temperatura w pomieszczeniu oraz wyświetlana wartość tej temperatury mogą się różnić.

Ustawianie przepływu powietrza

Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w pionie (opcja)

Kierunek nadmuchu powietrza w pionie (górze/ dół) może być regulowany przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć jednostkę.
2. Nacisnąć przycisk sterowania nadmuchem w pionie. Żaluzje automatycznie zaczną się poruszać w górę i w dół. Aby ustawić żaluzje w żądanej pozycji, należy ponownie nacisnąć przycisk sterowania nadmuchem w pionie.

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku sterowania nadmuchem w pionie poziomy kierunek nadmuchu powietrza jest zmieniany automatycznie przy wykorzystaniu algorytmu Auto Swing. W trybie tym powietrze jest rozprowadzane równomiernie po pomieszczeniu, co tworzy odczucie naturalnego wiatru i większego komfortu.
- Do ustawiania kierunku nadmuchu powietrza zawsze należy używać pilota zdalnego sterowania. Ręczne ustawianie żaluzji kierunkowych pionowego nadmuchu powietrza może spowodować uszkodzenie klimatyzatora.
- Gdy klimatyzator zostanie wyłączony, żaluzje kierunkowe pionowego nadmuchu powietrza zamkną otwór wylotowy urządzenia.

Przełączanie skali Celsjusza/ Fahrenheita

Nacisnąć przycisk przełączenia °C/°F, aby zmienić skalę wyświetlania temperatury z Celsjusza na Fahrenheita lub z Fahrenheita na Celsjusza.

Za każdym razem, gdy przycisk ustawiania temperatury TEMP zostanie naciśnięty przy wybranej skali Fahrenheita, temperatura zwiększy/ zmniejszy się o 2°F.

Timer

Ustawianie aktualnego czasu

1. Nacisnąć 3 razy przycisk TIME[3SEC].
2. Naciskać przyciski ustawiania czasu, dopóki nie zostanie nastawiona żądana godzina.
3. Nacisnąć przycisk SET/CLEAR.

UWAGA


Sprawdzić wskaźnik A.M. / P.M. (przed południem/ po południu).

Ustawianie timera

1. Nacisnąć przycisk TIME[3SEC], aby włączyć lub wyłączyć timer.
2. Naciskać przyciski ustawiania czasu, dopóki nie zostanie nastawiona żądana godzina.
3. Nacisnąć przycisk SET/CLEAR.

UWAGA

Można wybrać jeden z trzech rodzajów pracy timera.



Czas do wyłączenia



Zegar włączenia



Zegar wyłączenia

Kasowanie ustawień timera

- W celu skasowania wszystkich ustawień timera, nacisnąć przycisk CLEAR ALL.
- W celu skasowania poszczególnych ustawień timera, należy nacisnąć przycisk TIME[3SEC] i odpowiednio ustawić timer czasu do wyłączenia, zegara włączenia lub zegara wyłączenia. Następnie, kierując pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika sygnału, nacisnąć przycisk SET/CLEAR.
(Wskaźniki timera na klimatyzatorze oraz wyświetlaczu wyłączą się.)

Czyszczenie i konserwacja

Jednostka wewnętrzna

Kratka, obudowa i zdalny sterownik

- Przed rozpoczęciem czyszczenia, wyłączyć zasilanie urządzenia. Czyścić używając miękkiej i suchej tkaniny. Nie używać wybielaczy ani środków ściernych.

UWAGA

Przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej, należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką powinny być sprawdzane i czyszczone raz na dwa tygodnie lub częściej, gdy jest to konieczne.

- Nigdy nie wolno używać:
 - Wody cieplejszej niż 40°C. Może spowodować deformację i/ lub zmianę koloru.
 - Substancji lotnych. Można uszkodzić powierzchnię klimatyzatora.



1. Wyjąć filtry powietrza.

- Chwycić za uchwyt ramki i wyjąć filtr powoli ciągnąc do przodu.



UWAGA: Podczas wyciągania filtra nie dotykać metalowych części jednostki wewnętrznej. Może to spowodować skałeczenie.


2. Filtr powietrza wyczyścić przy pomocy odkurzacza lub myjąc w ciepłej wodzie z mydłem.

- Jeżeli filtr jest znacznie zabrudzony, należy go umyć roztworem detergentu w letniej wodzie.
- Jeżeli zostanie użyta gorąca woda (powyżej 40°C), filtr może ulec deformacji.

3. Po myciu w wodzie, dobrze wysuszyć w cieniu.

- W czasie suszenia nie wystawiać filtra bezpośrednio na promienie słoneczne lub ciepło z grzejnika.

4. Zainstalować ponownie filtr powietrza.

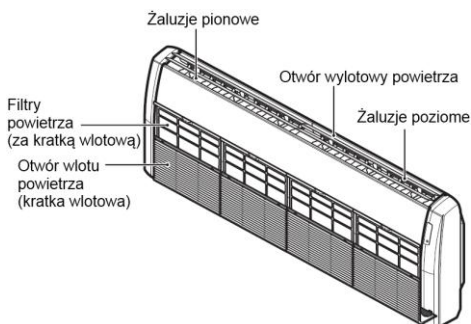

Porady dotyczące użytkowania i oszczędzania energii

Poniżej podano kilka porad, które pomogą zminimalizować zużycie energii podczas użytkowania klimatyzatora. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie urządzenia.

Nie przeciądzać pomieszczeń.

Nie jest to dobre dla zdrowia i powoduje straty energii elektrycznej.

Podczas pracy klimatyzatora utrzymywać zasłonięte firanki lub zasłony.

W czasie pracy klimatyzatora nie wolno pozwalać, aby bezpośrednio promienie słoneczne wpadały do pomieszczenia.

Utrzymywać jednolitą temperaturę pomieszczenia.

Należy wyregulować pionowy i poziomy kierunek nadmuchu powietrza, aby zapewnić jednolitą temperaturę w pomieszczeniu.

Należy się upewnić, że okna i drzwi są szczelnie zamknięte.

Aby utrzymać zimne powietrze w pomieszczeniu, należy unikać, gdy tylko jest to możliwe, otwierania okien i drzwi.

Filtr powietrza należy czyścić regularnie.

Zatykanie się filtra powietrza zmniejsza przepływ powietrza, co powoduje zmniejszenie efektu chłodzenia i osuszania. Czyścić przynajmniej raz na dwa tygodnie.

Od czasu do czasu należy wietrzyć pomieszczenie.

Przy pracy klimatyzatora przez wiele godzin przy zamkniętych oknach jakość powietrza może ulec pogorszeniu. Dobrze jest czasem otworzyć okna i przewietrzyć pomieszczenie.

- Aby w krótkim czasie schłodzić lub ogrzać pomieszczenie, należy zwiększyć prędkość wentylatora.

Gdy klimatyzator nie będzie...

Gdy przez dłuższy czas nie zamierzamy używać klimatyzatora.

- 1 Uruchomić klimatyzator na 2 do 3 godzin w następującym trybie.
 - Tryb pracy: wentylacja (patrz str. 17)
 - Wysuszy to mechanizmy wewnętrzne.
- 2 Wyłączyć bezpiecznik obwodu.



OSTRZEŻENIE

Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć bezpiecznik obwodu.

Zbierający się brud może być przyczyną pożaru.

- 3 Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania.

Przydatna informacja

Filtry powietrza, a rachunek za energię elektryczną. Jeśli filtry powietrza będą zatkane kurzem, wydajność chłodnicza obniża się i 6% energii zużywanej do pracy klimatyzatora będzie marnowane.

Gdy klimatyzator będzie używany ponownie.

- 1 Wyczyścić filtr powietrza i zainstalować go w jednostce wewnętrznej. (Czyszczenie filtra - patrz str. 21.)
- 2 Sprawdzić, czy nie są zablokowane otwory wlotowe i wylotowe powietrza jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej.
- 3 Sprawdzić, czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony. Może być on podłączony do jednostki wewnętrznej.

Wskazówki rozwiązywania problemów. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższe punkty. Jeżeli nieprawidłowość utrzymuje się, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

<p>Klimatyzator nie działa.</p>	<p>W pomieszczeniu czuć specyficzny zapach.</p>	<p>Wydaje się, że skropliny wyciekają z klimatyzatora.</p>	<p>Po ponownym włączeniu klimatyzator nie działa przez ok. 3 minuty.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Czy nie popełniono błędu przy programowaniu timera? • Sprawdzić, czy bezpiecznik obwodu nie jest wyłączony. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy nie jest to wilgotny zapach wydzielający się ze ścian, dywanów, mebli lub ubrań znajdujących się w pomieszczeniu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skraplanie występuje, gdy powietrze z klimatyzatora schładza ciepłe powietrze znajdujące się w pomieszczeniu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jest to zabezpieczenie mechanizmu. • Po ok. 3 minutach klimatyzator zacznie działać
<p>Chłodzenie lub ogrzewanie jest nieefektywne.</p>	<p>Działanie klimatyzatora jest głośne.</p>	<p>Słychać odgłos pękania.</p>	<p>Wyświetlacz zdalnego sterowania jest niewyraźny lub zupełnie niewidoczny.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Czy filtr powietrza nie jest brudny? Patrz instrukcje czyszczenia filtra powietrza. • Przy pierwszym włączeniu klimatyzatora w pomieszczeniu mogło być bardzo gorąco. Należy poczekać, aż powietrze się schłodzi. • Czy temperatura została nastawiona prawidłowo? • Czy otwory wlotowy i wylotowy jednostki wewnętrznej nie są zatkane? 	<ul style="list-style-type: none"> • Dźwięk brzmiący podobnie do płynącej wody. <ul style="list-style-type: none"> - Jest to odgłos płynącego wewnątrz klimatyzatora czynnika chłodniczego. • Dźwięk brzmiący podobnie do wypuszczonego powietrza. <ul style="list-style-type: none"> - Jest to odgłos powstający wewnątrz klimatyzatora w procesie osuszania. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dźwięk taki jest powodowany przez rozszerzanie i kurczenie się np. panelu czołowego na skutek zmian temperatury. <p>Włączony jest wskaźnik filtra (LED).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyczyścić filtr, jednocześnie nacisnąć na 3 sekundy przycisk timera i przycisk λ na przewodowym zdalnym sterowniku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Czy baterie nie są wyładowane? • Czy baterie nie są włożone w odwrotnym (+) i (-) kierunku?

W następujących sytuacjach natychmiast należy wezwać serwis

1. Wydarzyło się coś nienormalnego, jak zapach spalenizny, głośny dźwięk. Zatrzymać pracę urządzenia i wyłączyć bezpiecznik. W takich przypadkach nigdy nie wolno próbować samemu naprawiać ani ponownie włączać systemu.
2. Przewód zasilający jest zbyt gorący lub uszkodzony.
3. Funkcja samodiagnostyki wykazuje kod błędu.
4. Z jednostki wewnętrznej wycieka woda, pomimo niskiej wilgotności.
5. Jakikolwiek przełącznik, wyłącznik lub bezpiecznik nie pracuje poprawnie.

Aby uniknąć pogorszenia się wydajności, użytkownik powinien przeprowadzać okresowe przeglądy urządzenia oraz je czyścić.

W szczególnych przypadkach prace takie powinny być wykonywane wyłącznie przez pracowników serwisu.

Utylizacja starych urządzeń

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Importer:

LG Electronics Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa

Waga netto klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne):

- ❖ **Przypodłogowo-sufitowy (Split/Multi):**
 - CV12 : 13,7 kg
- ❖ **typ Podstropowy (Split/Multi):**
 - CV18 : 22 kg
 - CV24 : 23 kg
- ❖ **typ Podstropowy (Split):**

- UV30 : 23 kg	- UV18H : 24,6 kg
- UV36 : 34,1 kg	- UV24H : 35,0 kg
- UV42 : 42,5 kg	- UV36H : 45,0 kg
- UV48 : 42,5 kg	- UV42H : 45,0 kg
- UV60 : 42,5 kg	- UV48H : 45,0 kg

